


通过 Ethernet/IP 协议采集 ABPLC

1. 添加设备

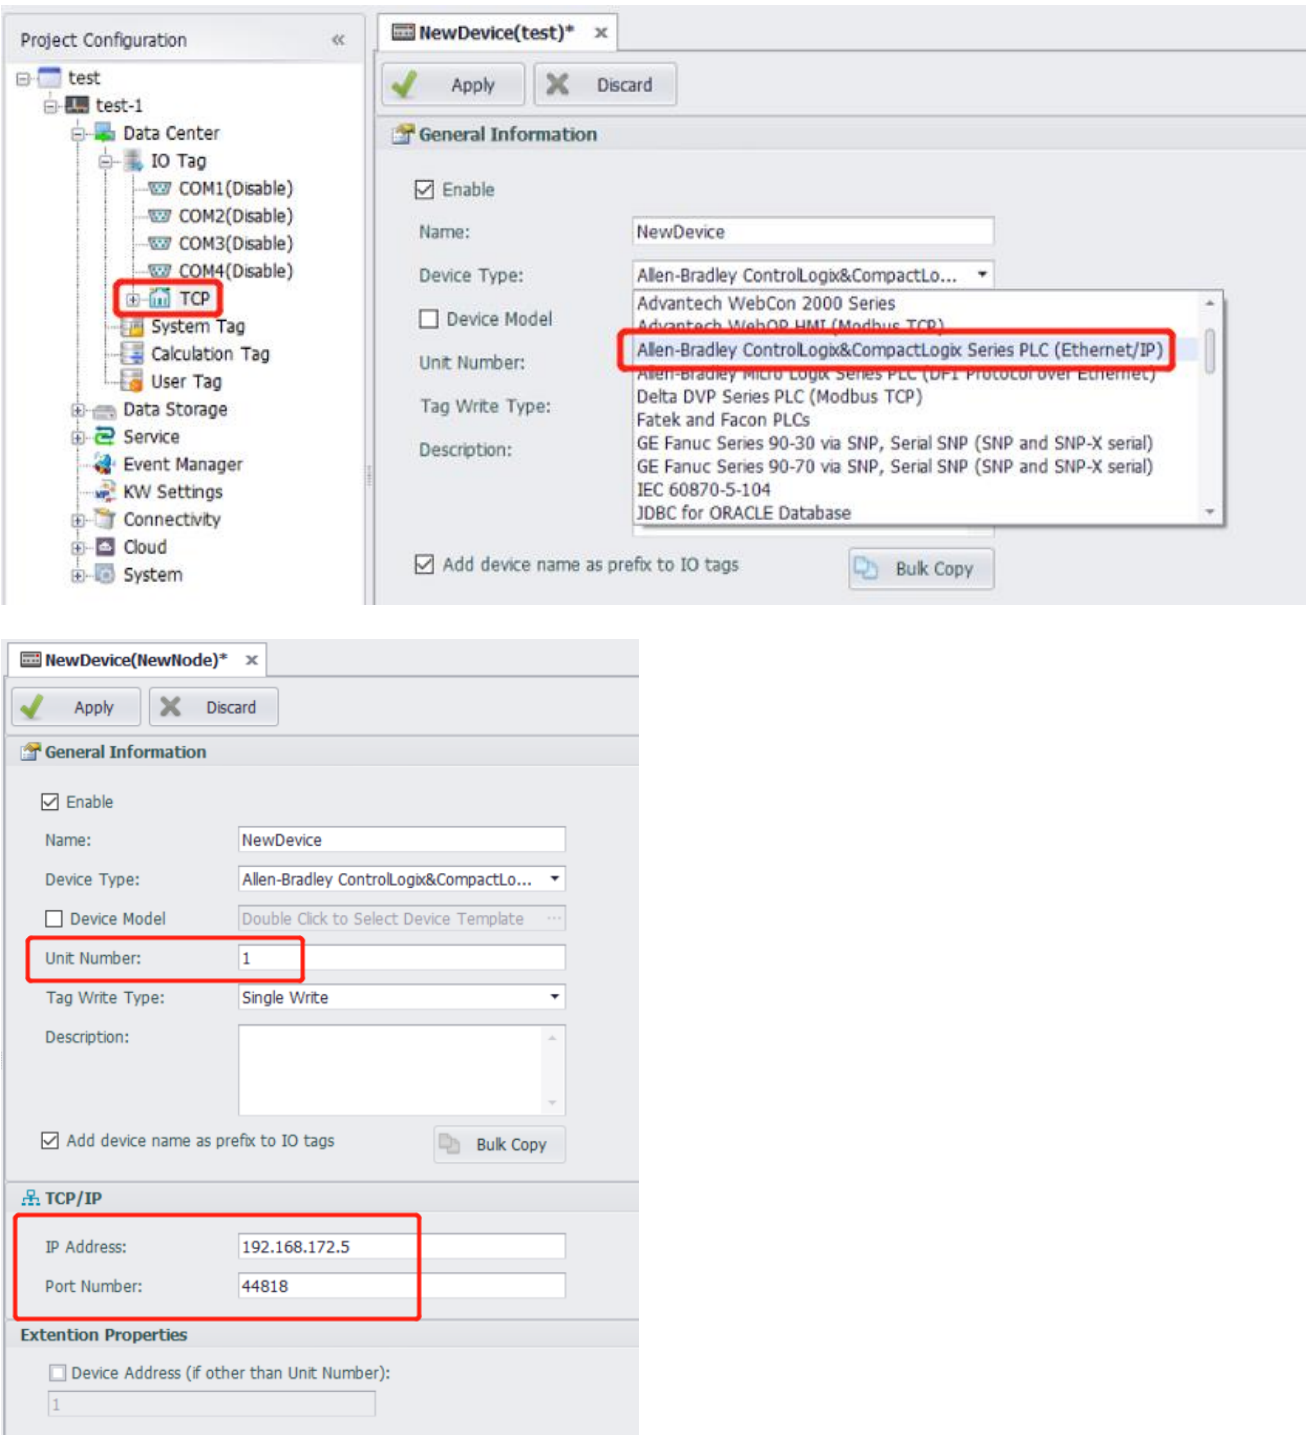

- 单元号：CPU 在 plc 所在的槽号

注：单元号不可重复，如果需要写同样的槽号，可勾选下方的设备地址，把槽号写在下面。如下图

General Information

☒ Enable

Name:

Device Type:

☐ Device Model

Unit Number:

Tag Write Type:

Description:

☒ Add device name as prefix to IO tags

TCP/IP

IP Address:

Port Number:

Extention Properties

☒ Device Address (if other than Unit Number):

- IP 和端口号： PLC 的 ip 和端口号

2. 添加点

New Tag

Basic

Name:

Data Type:

Conversion:

Address:

Start Bit:

Length(bit):

Span High:

Span Low:

Initial Value:

Scan Rate:

Read Write:

Description:

- 数据类型： 模拟量或数字量
- 地址： 填写 PLC 中的点名称即可
- 起始位和数据长度(bit)： 模拟量需注意对应点的数据长度；数字量需注意对应点的起始位。

3. 支持的点类型

Address format	Date Type	Description
SINT	Analog	8 bits signed integer
INT	Analog	16 bits signed integer
DINT	Analog	32 bits signed integer
LINT	Analog	64 bits signed integer
REAL	Analog	32 bits signed float
BOOL	Discrete	1 bits value